

Модификации 01.06, 21.06, 01.06У, 01.08, 21.08, 01.16, 21.16, 01.16У,

Предназначены для измерения температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих материал защитного чехла

В зависимости от модификации датчики могут быть снабжены приварным штуцером. Датчики без монтажных элементов, для установки на объект рекомендуется комплектовать штуцерами передвижными ЮНКЖ 031, 041 либо передвижными фланцами ЮНКЖ 030 (см. раздел 10 «**Монтажная арматура ЮНКЖ**»). При этом номинальное давление нормируется по используемому монтажному элементу. Датчики 01.08 можно комплектовать фланцами монтажными с резьбой ЮНКЖ 039 (см. Стр 10-2).

Датчики температуры КТхх 01.16 высокотемпературного исполнения имеют составные жаростойкие чехлы. Составные чехлы рекомендуются для сокращения расхода жаростойкой трубы и снижения стоимости термопреобразователей. Из жаростойкого сплава ХН45Ю, сплава Kanthal APM или стали AISI 310 выполняется половина монтажной длины чехла от рабочего торца, а остальная (низкотемпературная) часть чехла изготавливается из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или ее аналогов. Две части чехла свариваются аргоно-дуговой сваркой. Место сварки во время эксплуатации должно находиться при температуре не выше 700°C.

Датчики КТХА 01.06 и 01.16 в чехлах из жаростойкой стали AISI 310 рекомендуются для применения в температурных диапазонах до 1100°C взамен термопар в более дорогой защитной арматуре из сплавов ХН45Ю и Kanthal APM.

Датчики **01.06 и 01.16** имеют разборную конструкцию, возможна поставка отдельно термочувствительных элементов КТХА 01.01-006 для них. Датчики 01.06 и 01.16 могут изготавливаться в угловых исполнениях **01.06У и 01.16У** с гибом 90°. Модификации 01.06У и 01.16У имеют неразборные конструкции. По-

дробнее см. «Варианты исполнений» и примеры обозначения далее.

Конструкция термопреобразователя с металлическим чехлом из стали AISI 310 защищена патентом на полезную модель № 41190.

Датчики температуры модификации **21.06, 21.08 и 21.16** рекомендуется применять в технологических процессах, требующих повышенной точности измерения температуры, которая достигается за счет регулярного проведения калибровки или поверки. Они являются аналогами модификаций 01.06 и 01.16 и имеют те же технические характеристики.

В конструкции датчиков температуры **21.ХХ** предусмотрен дополнительный канал для установки контрольной или эталонной термопары рядом с рабочим термочувствительным элементом внутри защитного чехла, что позволяет проводить поверку термочувствительного элемента без демонтажа термопреобразователя с объекта по методике МИ 3091-2007 (стр.2-16). В качестве эталонных используются кабельные термопары типа КЭТНН 01 или КЭТНН 02 (см. раздел 8).

Конструкция термопреобразователей КТхх 21.ХХ защищена патентом на изобретение № 2299408.

Датчики могут иметь вид взрывозащиты 0ExiallCT6 X или 1ExdIICT6 по ГОСТ 30852.10-2002 (кроме модификаций 21.06, 21.08, 21.16). Подробнее см. «Варианты исполнений» далее.

В клеммные головки могут устанавливаться **измерительные преобразователи** с унифицированным выходным сигналом постоянного тока **4-20 мА** и (или) цифровым сигналом по протоколам **HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus**. Для удобства подключения проводов к ИП рекомендуется использовать головки вариантов модификаций 16, 23, 28. Клеммные головки оснащаются штатным либо специализированным кабельным вводом. Подробнее см. «Варианты исполнений» далее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

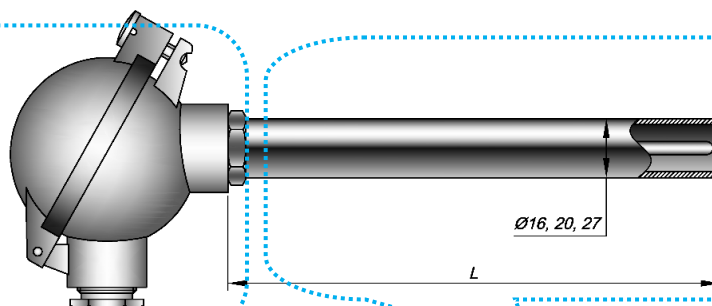
Рабочий спай	один	Изолирован(ы) или Неизолирован(ы)
	два	
Вибростойкость ГОСТ Р 52931	группа V3	
Сейсмостойкость MSK-64	9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м	
Номинальное (условное) давление	6,3 МПа	Модификация 01.08
	0,1 МПа	Модификации 01.06, 01.16
Климатическое исполнение ГОСТ 15150	УХЛ2. Температу- ра окружающей среды:	-60..+120°С для изделий общего назначения
		-60..+85 °С для исполнения Ex с аналоговым сигналом
		-55..+85°С для изделий с унифицированным выходным сиг- налом
Поверка	- МИ 3090-2007 – для датчиков с монтажной длиной от 20 до 250 мм разборных конструкций, без измерительных преобразователей; - МИ 3091-2007 – для датчиков модификаций 21.ХХ - ГОСТ 8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм, без измерительных пре- образователей; - МП РТ 2026-2013 – для датчиков с установленными измерительными преобразователями.	

Показатели надежности

Группа условий эксплуатации	Вероятность безотказной работы	Назначенный срок службы	Средний срок службы	Гарантийный срок эксплуатации
I	0,95 за 40 000 часов	5 лет	10 лет	5 лет
II	0,95 за 16 000 часов	2 года	4 года	2 года
III	0,95 за 8 000 часов	1 год	2 года	1 год
IV	Не нормирована	Не нормирован	Не нормирован	Не нормирован

Показатель тепловой инерции $\tau_{0,63}$:

Вид рабочего спая	Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, сек		
	Модификации: 01.06(У); 01.16(У); 01.08;		
	d = 14	d = 16	d = 20
Изолированный от оболочки	30	40	50
Неизолированный от оболочки	—	—	—



УЗЕЛ КОММУТАЦИИ	

МОДИФИКАЦИЯ

Температура применения

Тип КТ	Диаметр чехла	Материал чехла	Группа условий эксплуатации	Температура применения, °С	Интервал между поверками	Средний срок службы
КТНН КТХА	16; 20	С10	I	-40...+600	5 лет	10 лет
			II	-200...+800	2 года	4 года
КТХА	20	С13	I	-40...+600	5 лет	10 лет
			II	-200...+900	2 года	4 года
КТНН	20	С13	I	-40...+800	5 лет	10 лет
			II	-200...+900	2 года	4 года
КТХА	20	Т310	I	-40...+600	5 лет	10 лет
			II	-200...+900	2 года	4 года
			III	-200...+1100	1 год	2 года
КТНН	20	Т310, Т45	I	-40...+800	5 лет	10 лет
			II	-200...+1100	2 года	4 года
			IV	-200...+1150	Не нормирован	Не нормирован
КТХА	20	Т45	IV	-200...+1250	Не нормирован	Не нормирован
			III	-200...+1100	1 год	2 года
КТХА, КТНН	27	Тарм	II	-200...+1100	2 года	4 года
			III	-200...+1100	1 год	2 года
			IV	-200...+1300	Не нормирован	Не нормирован
КТХК	16; 20	С10 С13	I	-40...+600	5 лет	10 лет
			II	-100...+800	2 года	4 года
КТЖК	16; 20	С10; С13	II	-40...+760	2 года	4 года

Пределы допускаемой основной погрешности для датчиков с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА по ГОСТ 26.011 и цифровым сигналом по протоколу HART, указаны с учетом вклада погрешности компенсации холодных спаев.

Выходной сигнал	Условное обозначение	Пределы допускаемой погрешности	Выходной сигнал	Условное обозначение	Пределы допускаемой погрешности
4-20мА	к0Т40	$\pm 0,4\% \cdot t_n^*$ или $\pm 1,5^\circ\text{C}$	4-20мА+HART	к1Н25	$\pm 0,25\% \cdot t_n$ или $\pm 0,9^\circ\text{C}$
	к1Т50	$\pm 0,5\% \cdot t_n$ или $\pm 2,0^\circ\text{C}$		к0Н40	$\pm 0,4\% \cdot t_n$ или $\pm 1,2^\circ\text{C}$
	к2Т80	$\pm 0,8\% \cdot t_n$ или $\pm 2,5^\circ\text{C}$		к1Н50	$\pm 0,5\% \cdot t_n$ или $\pm 1,7^\circ\text{C}$
				к2Н80	$\pm 0,8\% \cdot t_n$ или $\pm 2,5^\circ\text{C}$

* - t_n диапазон настройки датчика необходимо умножить на указанное значение в %. Выбрать большее значение.

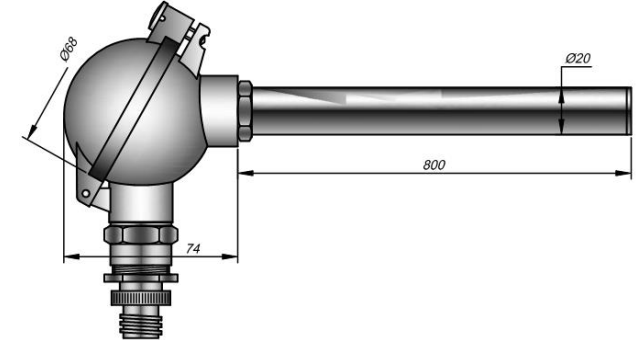
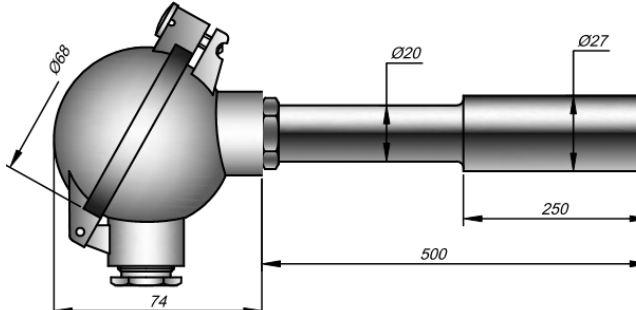
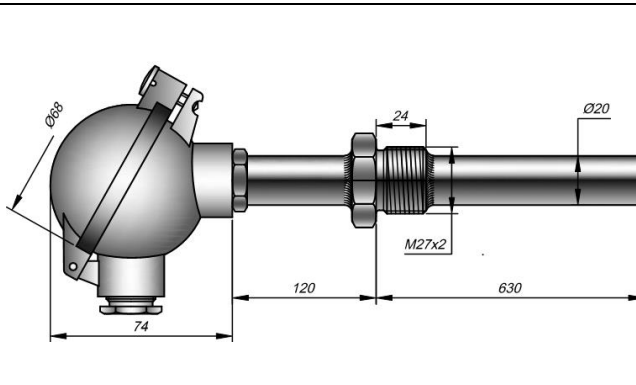
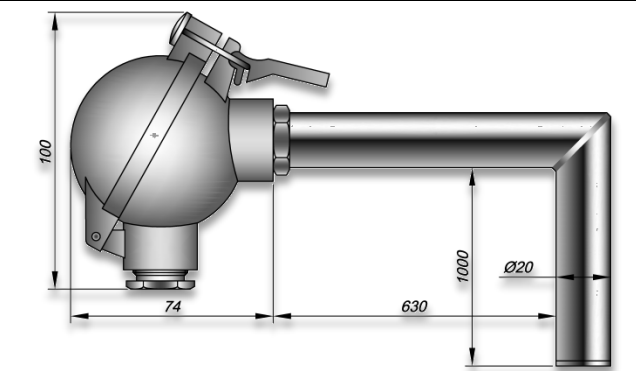
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ

КТХА	Exi	01.08	—	0	21	—	κ1	H50	—	И		—	C10	—	20	—	L	/	ℓ	
1	2	3		4	5		6	7		8	9		10		11		12		13	14

Поле	Наименование	Код		Описание		
1	Тип датчика	КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК, КТМК		кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001		
2	Вид взрывозащиты	Не заполнено		электрооборудование общего назначения		
		Exi		0ExialICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002		
		Exd		1ExdIICT6, взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ 30852.1-2002		
3	Модификация	01.06; 21.06; 01.06У		без монтажных элементов, и угловой (У)		
		01.08; 21.08		с приварным штуцером		
		01.16; 21.16; 01.16У		с составным чехлом без монтажных элементов, и угловой (У)		
4	Кабельный ввод	0		штатный кабельный ввод Не допустимо для 1ExdIICT6		
		A		под небронированный кабель в металлорукаве РЗЦХ-15		
		B		под небронированный кабель в металлорукаве МРПИ-15		
		C		под небронированный кабель в металлорукаве DN18		
		D		под небронированный кабель в металлорукаве DN20		
		E		под небронированный кабель в металлорукаве DN12		
		F		под трубный монтаж с внутренней резьбой М20х1,5		
		G		под трубный монтаж с выходом наружной резьбой G1/2		
		H		под небронированный кабель диаметром 6,5÷14 мм		
		I		под небронированный кабель диаметром 3,2÷8,7 мм		
		J		под кабель диаметром внутренней/наружной оболочки: 6,1-11,7/9,5-15,9, бронированный однорядной проволоочной броней		
5	Узел коммутации датчика (см. таблицу «Варианты модификаций» стр. 1-10)	10		пластиковая головка	IP55	общего назначения
		15; 16; 17; 18; 19		алюминиевая головка	IP66/IP68	1ExdIICT6 / 0ExialICT6 X
		20; 22		алюминиевая головка	IP65	общего назначения
6	Класс допуска	14; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 29		алюминиевая головка	IP66	0ExialICT6 X или общ. назнач.
		27		нержавеющая сталь	IP66	0ExialICT6 X или общ. назнач.
		к0; к1; к2		Подробнее см. таблицу 5 стр 2-9		
7	Выходной сигнал, условное обозначение точности измерительного преобразователя, см. табл. 5 на стр. 2-10	Не заполнено		аналоговый сигнал (mV) в соответствии с НСХ		
		T40		4-20 мА	для к0	
		T50; T70			для к1	
		T80; T100			для к2	
		H25		4-20 мА +HART	Индивидуальна калибровка датчика (к1)	
		H40			для к0	
		H50			для к1	
H80		для к2				
8	Исполнение рабочего спая	H		неизолированный спай	общего назначения	
		И		изолированный спай	1ExdIICT6 / 0ExialICT6 X / общего назнач.	
9	Количество пар термоэлектродов	Не заполнено		1 пара термоэлектродов		
10	Материал защитной арматуры	2		2 пары термоэлектродов (2 спая)		
		C10		сталь 12Х18Н10Т		
		C13		сталь 10Х17Н13М2Т		
		T310		AISI 310		
		T45		сплав ХН45Ю		
11	Наружный диаметр	Tарт		сплав АРМ Kanthal		
		14; 16; 20		размер в мм по выбору Заказчика		

12	Монтажная длина	50÷3150	монтажная длина L до рабочего конца в мм
13	Размер ℓ от места уплотнения до головки	Не заполнено 30÷500	если 120 мм или нет монтажных элементов указать размер в мм, если 120 мм не подходит
14	Типоразмер штуцера	Не заполнено Указать размер резьбы	если штуцер с резьбой M33x2 или отсутствует для всех остальных случаев

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И РАСШИФРОВКА

	<table><tr><td colspan="3">КТХА Exi 01.06-A21 - κ1H50 - И – T310 - 20 – 800</td></tr><tr><td>Вид изделия</td><td>КТ</td><td>кабельный ТП</td></tr><tr><td>НСХ</td><td>ХА</td><td>хромель-алюмель</td></tr><tr><td>Взрывозащита</td><td>Exi</td><td>0ExiaIICT6 X</td></tr><tr><td>Модификация</td><td>01.06</td><td>без монтажных элементов</td></tr><tr><td>Кабельный ввод</td><td>A</td><td>под P3ЦХ DN15</td></tr><tr><td>Коммутация (код головки)</td><td>21</td><td>IP66</td></tr><tr><td>Класс допуска</td><td>κ1</td><td>первый класс</td></tr><tr><td>Выходной сигнал (класс точности)</td><td>H50</td><td>4-20мА, HART (0,5%)</td></tr><tr><td>Вид спая</td><td>И</td><td>изолированный</td></tr><tr><td>Материал защитной оболочки</td><td>T310</td><td>сталь AISI 310</td></tr><tr><td>Диаметр рабочей части</td><td>20</td><td>мм</td></tr><tr><td>Длина монтажная</td><td>800</td><td>мм</td></tr></table>	КТХА Exi 01.06-A21 - κ1H50 - И – T310 - 20 – 800			Вид изделия	КТ	кабельный ТП	НСХ	ХА	хромель-алюмель	Взрывозащита	Exi	0ExiaIICT6 X	Модификация	01.06	без монтажных элементов	Кабельный ввод	A	под P3ЦХ DN15	Коммутация (код головки)	21	IP66	Класс допуска	κ1	первый класс	Выходной сигнал (класс точности)	H50	4-20мА, HART (0,5%)	Вид спая	И	изолированный	Материал защитной оболочки	T310	сталь AISI 310	Диаметр рабочей части	20	мм	Длина монтажная	800	мм						
КТХА Exi 01.06-A21 - κ1H50 - И – T310 - 20 – 800																																														
Вид изделия	КТ	кабельный ТП																																												
НСХ	ХА	хромель-алюмель																																												
Взрывозащита	Exi	0ExiaIICT6 X																																												
Модификация	01.06	без монтажных элементов																																												
Кабельный ввод	A	под P3ЦХ DN15																																												
Коммутация (код головки)	21	IP66																																												
Класс допуска	κ1	первый класс																																												
Выходной сигнал (класс точности)	H50	4-20мА, HART (0,5%)																																												
Вид спая	И	изолированный																																												
Материал защитной оболочки	T310	сталь AISI 310																																												
Диаметр рабочей части	20	мм																																												
Длина монтажная	800	мм																																												
	<table><tr><td colspan="3">КТНН 01.16-021 – κ0T40 – И – Тарм – 27 – 500</td></tr><tr><td>Вид изделия</td><td>КТ</td><td>кабельный ТП</td></tr><tr><td>НСХ</td><td>НН</td><td>нихросил-нисил</td></tr><tr><td>Взрывозащита</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Модификация</td><td>01.16</td><td>составной чехол штатный</td></tr><tr><td>Кабельный ввод</td><td>0</td><td>штатный</td></tr><tr><td>Коммутация (код головки)</td><td>21</td><td>алюминиевая, IP66</td></tr><tr><td>Класс допуска</td><td>κ0</td><td>нулевой класс</td></tr><tr><td>Выходной сигнал (класс точности)</td><td>T40</td><td>4-20 мА (0,4%)</td></tr><tr><td>Вид спая, количество пар</td><td>И</td><td>изолирован, один</td></tr><tr><td>Материал защитной оболочки</td><td>Тарм</td><td>сплав Kanthal APM</td></tr><tr><td>Диаметр рабочей части</td><td>27</td><td>мм</td></tr><tr><td>Длина монтажная</td><td>500</td><td>мм</td></tr></table>	КТНН 01.16-021 – κ0T40 – И – Тарм – 27 – 500			Вид изделия	КТ	кабельный ТП	НСХ	НН	нихросил-нисил	Взрывозащита	—		Модификация	01.16	составной чехол штатный	Кабельный ввод	0	штатный	Коммутация (код головки)	21	алюминиевая, IP66	Класс допуска	κ0	нулевой класс	Выходной сигнал (класс точности)	T40	4-20 мА (0,4%)	Вид спая, количество пар	И	изолирован, один	Материал защитной оболочки	Тарм	сплав Kanthal APM	Диаметр рабочей части	27	мм	Длина монтажная	500	мм						
КТНН 01.16-021 – κ0T40 – И – Тарм – 27 – 500																																														
Вид изделия	КТ	кабельный ТП																																												
НСХ	НН	нихросил-нисил																																												
Взрывозащита	—																																													
Модификация	01.16	составной чехол штатный																																												
Кабельный ввод	0	штатный																																												
Коммутация (код головки)	21	алюминиевая, IP66																																												
Класс допуска	κ0	нулевой класс																																												
Выходной сигнал (класс точности)	T40	4-20 мА (0,4%)																																												
Вид спая, количество пар	И	изолирован, один																																												
Материал защитной оболочки	Тарм	сплав Kanthal APM																																												
Диаметр рабочей части	27	мм																																												
Длина монтажная	500	мм																																												
	<table><tr><td colspan="3">КТНН 01.08-021 – κ0T40 - И – C13 - 20 – 630, штуцер M27x2</td></tr><tr><td>Вид изделия</td><td>КТ</td><td>кабельный ТП</td></tr><tr><td>НСХ</td><td>НН</td><td>нихросил-нисил</td></tr><tr><td>Взрывозащита</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Модификация</td><td>01.08</td><td>с приварным штуцером</td></tr><tr><td>Кабельный ввод</td><td>0</td><td>штатный</td></tr><tr><td>Коммутация (код головки)</td><td>21</td><td>IP66</td></tr><tr><td>Класс допуска</td><td>κ0</td><td>нулевой класс</td></tr><tr><td>Выходной сигнал (класс точности)</td><td>T40</td><td>4-20 мА</td></tr><tr><td>Вид спая, количество пар</td><td>И</td><td>один, изолирован</td></tr><tr><td>Материал защитной оболочки</td><td>C13</td><td>сталь 10X17H13M2T</td></tr><tr><td>Диаметр рабочей части</td><td>20</td><td>мм</td></tr><tr><td>Длина монтажная</td><td>630</td><td>мм</td></tr><tr><td>Длина до головки</td><td>120</td><td>мм</td></tr><tr><td>Размер штуцера</td><td>M27x2</td><td></td></tr></table>	КТНН 01.08-021 – κ0T40 - И – C13 - 20 – 630, штуцер M27x2			Вид изделия	КТ	кабельный ТП	НСХ	НН	нихросил-нисил	Взрывозащита	—		Модификация	01.08	с приварным штуцером	Кабельный ввод	0	штатный	Коммутация (код головки)	21	IP66	Класс допуска	κ0	нулевой класс	Выходной сигнал (класс точности)	T40	4-20 мА	Вид спая, количество пар	И	один, изолирован	Материал защитной оболочки	C13	сталь 10X17H13M2T	Диаметр рабочей части	20	мм	Длина монтажная	630	мм	Длина до головки	120	мм	Размер штуцера	M27x2	
КТНН 01.08-021 – κ0T40 - И – C13 - 20 – 630, штуцер M27x2																																														
Вид изделия	КТ	кабельный ТП																																												
НСХ	НН	нихросил-нисил																																												
Взрывозащита	—																																													
Модификация	01.08	с приварным штуцером																																												
Кабельный ввод	0	штатный																																												
Коммутация (код головки)	21	IP66																																												
Класс допуска	κ0	нулевой класс																																												
Выходной сигнал (класс точности)	T40	4-20 мА																																												
Вид спая, количество пар	И	один, изолирован																																												
Материал защитной оболочки	C13	сталь 10X17H13M2T																																												
Диаметр рабочей части	20	мм																																												
Длина монтажная	630	мм																																												
Длина до головки	120	мм																																												
Размер штуцера	M27x2																																													
	<table><tr><td colspan="3">КТХК 01.16У-020 – κ2 - И – C10 - 20 – 1000/630</td></tr><tr><td>Вид изделия</td><td>КТ</td><td>кабельный ТП</td></tr><tr><td>НСХ</td><td>ХК</td><td>хромель-копель</td></tr><tr><td>Взрывозащита</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Модификация</td><td>01.16У</td><td>угловой без монтажных элементов</td></tr><tr><td>Кабельный ввод</td><td>0</td><td>штатный</td></tr><tr><td>Коммутация (код головки)</td><td>20</td><td>IP55</td></tr><tr><td>Класс допуска</td><td>κ2</td><td>второй</td></tr><tr><td>Выходной сигнал (класс точности)</td><td></td><td>аналоговый</td></tr><tr><td>Вид спая, количество пар</td><td>И</td><td>один, изолирован</td></tr><tr><td>Материал оболочки кабеля</td><td>C10</td><td>Сталь 12X18H10T</td></tr><tr><td>Диаметр рабочей части</td><td>20</td><td>мм</td></tr><tr><td>Длина монтажная</td><td>1000</td><td>мм</td></tr><tr><td>Длина до головки</td><td>630</td><td>мм</td></tr></table>	КТХК 01.16У-020 – κ2 - И – C10 - 20 – 1000/630			Вид изделия	КТ	кабельный ТП	НСХ	ХК	хромель-копель	Взрывозащита	—		Модификация	01.16У	угловой без монтажных элементов	Кабельный ввод	0	штатный	Коммутация (код головки)	20	IP55	Класс допуска	κ2	второй	Выходной сигнал (класс точности)		аналоговый	Вид спая, количество пар	И	один, изолирован	Материал оболочки кабеля	C10	Сталь 12X18H10T	Диаметр рабочей части	20	мм	Длина монтажная	1000	мм	Длина до головки	630	мм			
КТХК 01.16У-020 – κ2 - И – C10 - 20 – 1000/630																																														
Вид изделия	КТ	кабельный ТП																																												
НСХ	ХК	хромель-копель																																												
Взрывозащита	—																																													
Модификация	01.16У	угловой без монтажных элементов																																												
Кабельный ввод	0	штатный																																												
Коммутация (код головки)	20	IP55																																												
Класс допуска	κ2	второй																																												
Выходной сигнал (класс точности)		аналоговый																																												
Вид спая, количество пар	И	один, изолирован																																												
Материал оболочки кабеля	C10	Сталь 12X18H10T																																												
Диаметр рабочей части	20	мм																																												
Длина монтажная	1000	мм																																												
Длина до головки	630	мм																																												

Официальный партнер
 ООО "Техноавтоматика"
 +7 (831)218-05-61, 218-05-62
info@tehnnonn.ru
www.tehnnonn.ru